

Grave 0/40

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

SELON LA NF P 11-300(GTR) MATERIAU ROCHEUX R6 ASSIMILABLE B3
SELON LA GTR 2023 MATERIAU ROCHEUX Vo ASSIMILABLE G3

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	40
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code


Limites normalisées d

	0.063	0.5	2	5	10	D/2 20	D 40	1.4D 56	2D 80	Cu	f	LA	MDE	VBS
V.S.S.							100							
V.S.I.							90	98	100					

Partie informative
Résultats de production

du 13/03/23 au 13/12/23

	0.063	0.5	2	5	10	20	40	56	80	Cu	f	LA	MDE	VBS
Maximum	7.5	16	28	41	53	75	99	100	100		7.5			0.18
Xf+1.25xEcart-types	7.4	15	26	39	52	75	100	100	100		7.4			0.16
Moyenne Xf	6.0	13	23	33	47	69	97	100	100	68.00	6.0	13	8	0.11
Xf-1.25xEcart-types	4.6	10	19	27	42	63	93	100	100		4.6			0.06
Minimum	4.5	11	20	27	42	62	92	100	100		4.5			0.08
Ecart-type	1.09	1.8	3.1	5.0	4.2	4.7	2.9	0.0	0.0		1.10			0.040
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1	1	5

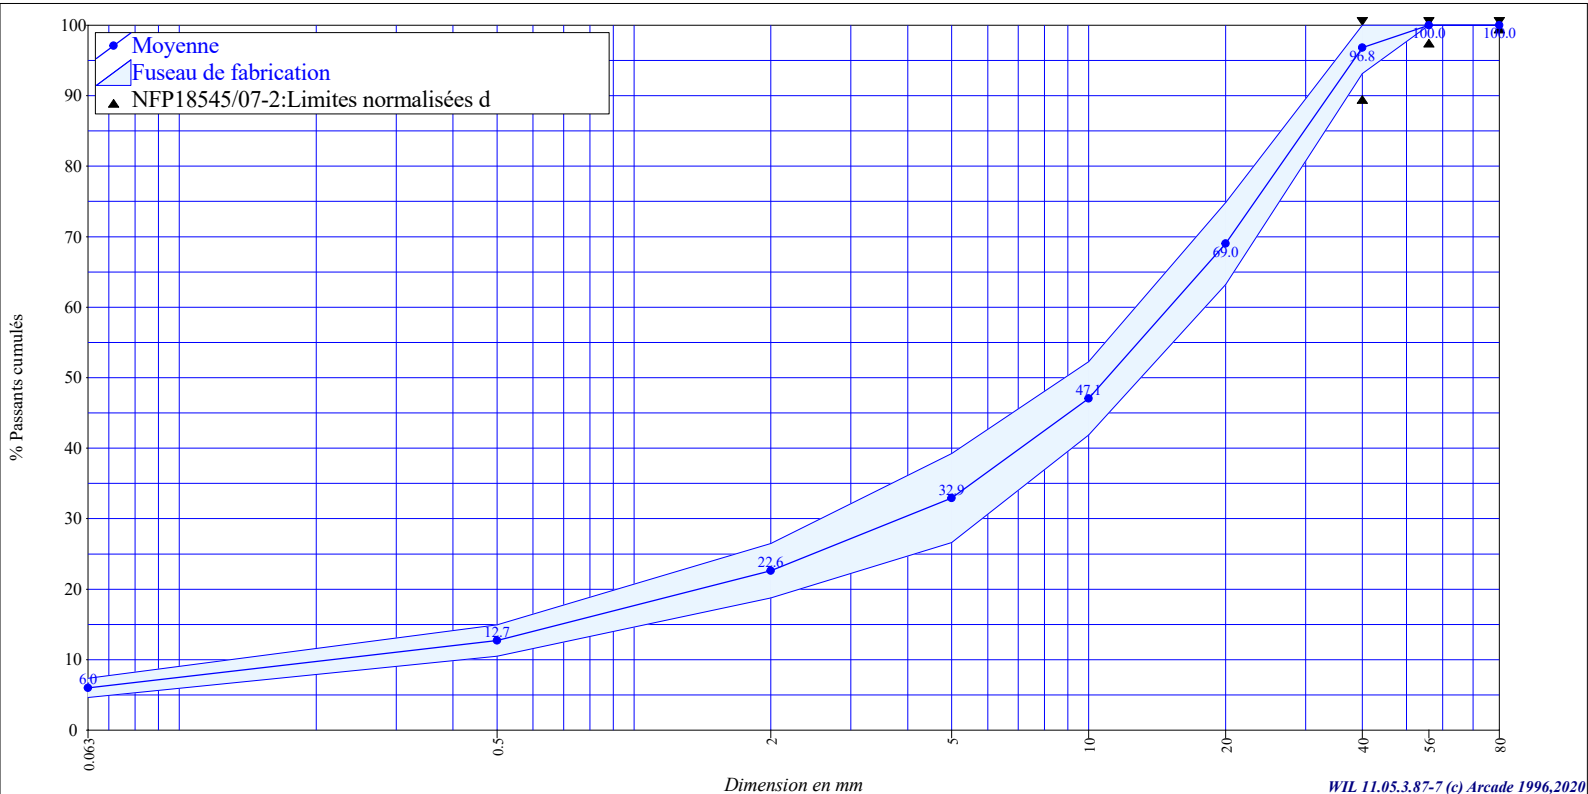

David REYNAL