

**50/200**


**Pétrographie :** RHYOLITE  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Contrôle interne

<b>Contrôleur</b>	Laboratoire Principal de MILLERY (VCSP Route France) La Tour de Millery BP 15 69390 VERNAISON
<b>Prélèvement n° C4186002</b>	prélevés le 01/07/2024
<b>Classe granulaire</b>	50/200 mm
<b>Origine</b>	Stock brassé au chargeur
<b>Mode</b>	Beau
<b>Autre</b>	Stock carrière
<b>Conformité</b>	Conforme
<b>Référence</b>	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242 : Limites normalisées d
<b>Observations internes</b>	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Analyse granulométrique par tamisage		Valide			EN 933-1 Dérogations 5B et 5C
Teneur en fines		1.1 %			EN 933-1 Dérogations 5B et 5C

Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
300.000		100		
250.000		96		
200.000		88		
125.000		54		
100.000		34		
80.000		19		
50.000		9		
25.000		2		
10.000		2		
5.000		2		
0.063		1.1		

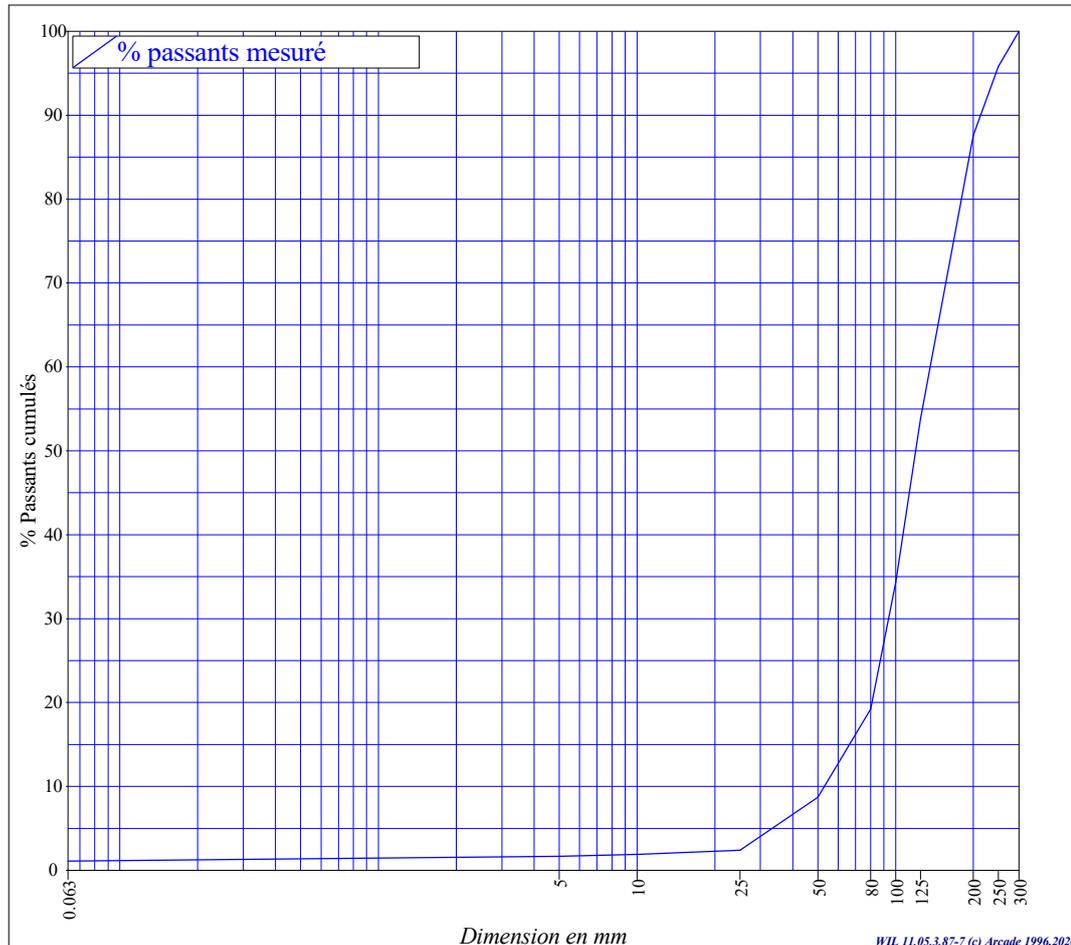

**David REYNAL**

