

Grave 0/80

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Contrôle interne

SELON LE NFP 11-300 MATERIAU ROCHEUX R6 ASSIMILABLE C1B3
SELON LE GTR 2023 MATERIAU ROCHEUX V₀ ASSIMILABLE VC2 G3
SELON LE GTR 2023 MATERIAU PRESUME INSENSIBLE A L'EAU (Tamisat a 63µm <ou= 5% et VBS < 0.2)

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	80
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code

Limites normalisées d


	0.063	0.5	1	2	5	10	20	D/2 40	50	56	D 80	100	125	Cu	VBS
V.S.S.															
V.S.I.															

Partie informative

Résultats de production

du 31/01/24 au 25/11/24

	0.063	0.5	1	2	5	10	20	40	50	56	80	100	125	Cu	VBS
Maximum	5.7	15	21	25	29	37	48	63	69	74	91	100	100		0.15
Xf+1.25xEcart-types	5.7	15	20	25	30	37	48	62	69	74	89	100	100		0.15
Moyenne Xf	5.0	13	17	21	26	34	44	58	66	70	86	100	100	176.00	0.14
Xf-1.25xEcart-types	4.3	10	14	18	22	30	39	53	62	66	83	100	100		0.13
Minimum	4.2	11	14	17	20	28	38	53	60	65	82	100	100		0.13
Ecart-type	0.53	1.9	2.3	2.7	3.4	2.9	3.5	3.7	3.0	3.1	2.7	0.0	0.0		0.010
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	7

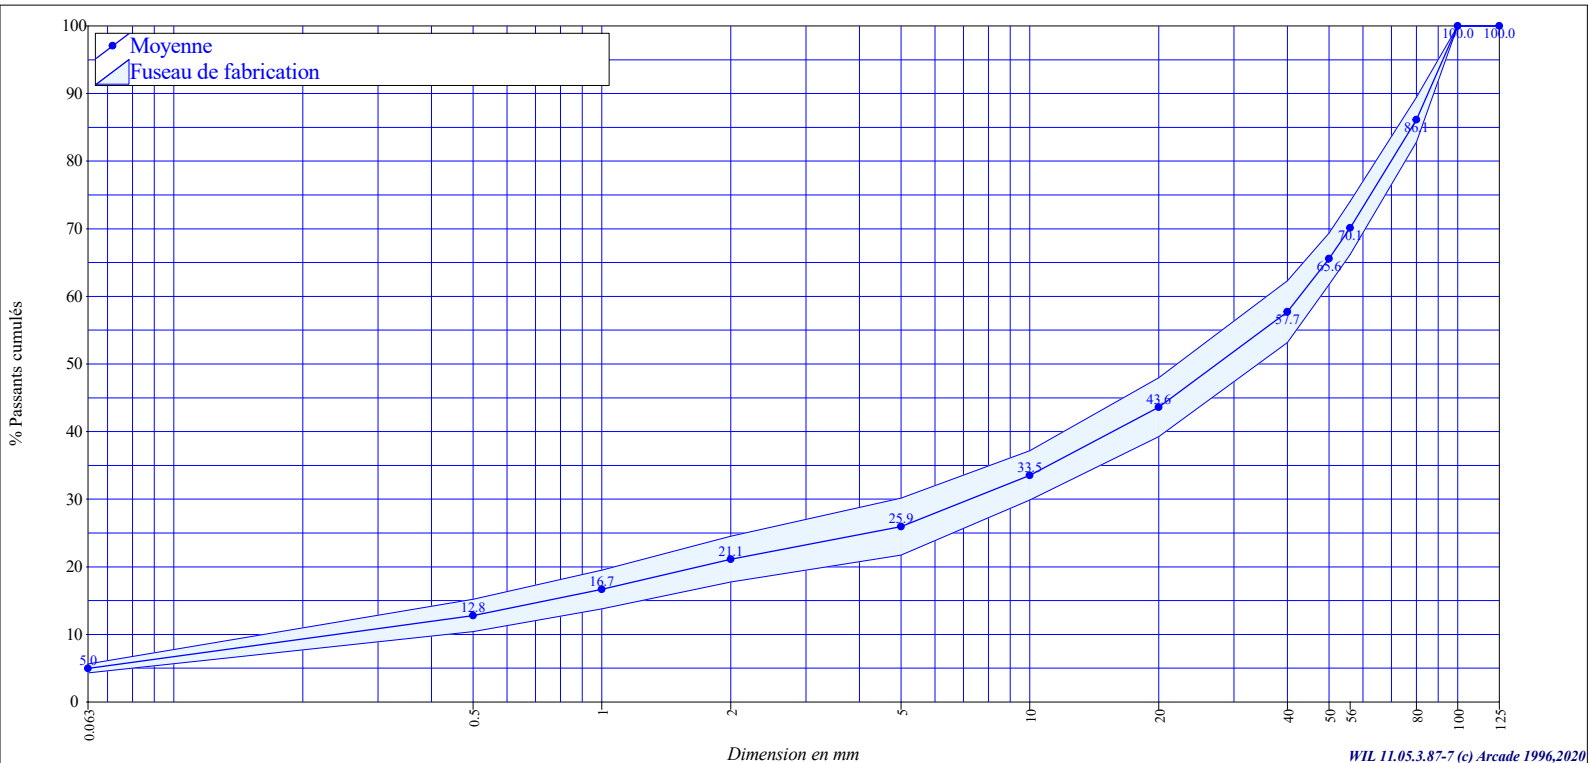

David REYNAL

