

20/40


Pétrographie : RHYOLITE

Utilisateur : .

Contrôleur	Laboratoire Principal de MILLERY (VCSP Route France) La Tour de Millery BP 15 69390 VERNAISON
Prélèvement n° 25ECH01563	prélevés le 11/06/2025
Classe granulaire	20/40 mm
Origine	Stock brassé au chargeur
Mode	Beau
Autre	Production du jour
Conformité	Conforme
Référence	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242 : Limites normalisées V
Observations internes	Selon le GTR 2024; Matériaux Vo Selon le GTR 2000; Matériaux R61

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
Los Angeles		18 %		EN 1097-2 Dérogation 5A
Micro-Deval		9 %		EN 1097-1 Dérogation 5A
Teneur en eau par séchage en étuve venti		3.4 %		EN 1097-5 Dérogation 5A
Teneur en fines		0.8 %		EN 933-1 Dérogations 5A 5B 5C

Analyse granulométrique			
Tamis	Minimum	%tamisat	Maximum
80.000		100	
56.000		100	
40.000		97	
31.500		75	
28.000		62	
20.000		21	
10.000		7	
0.063		0.8	

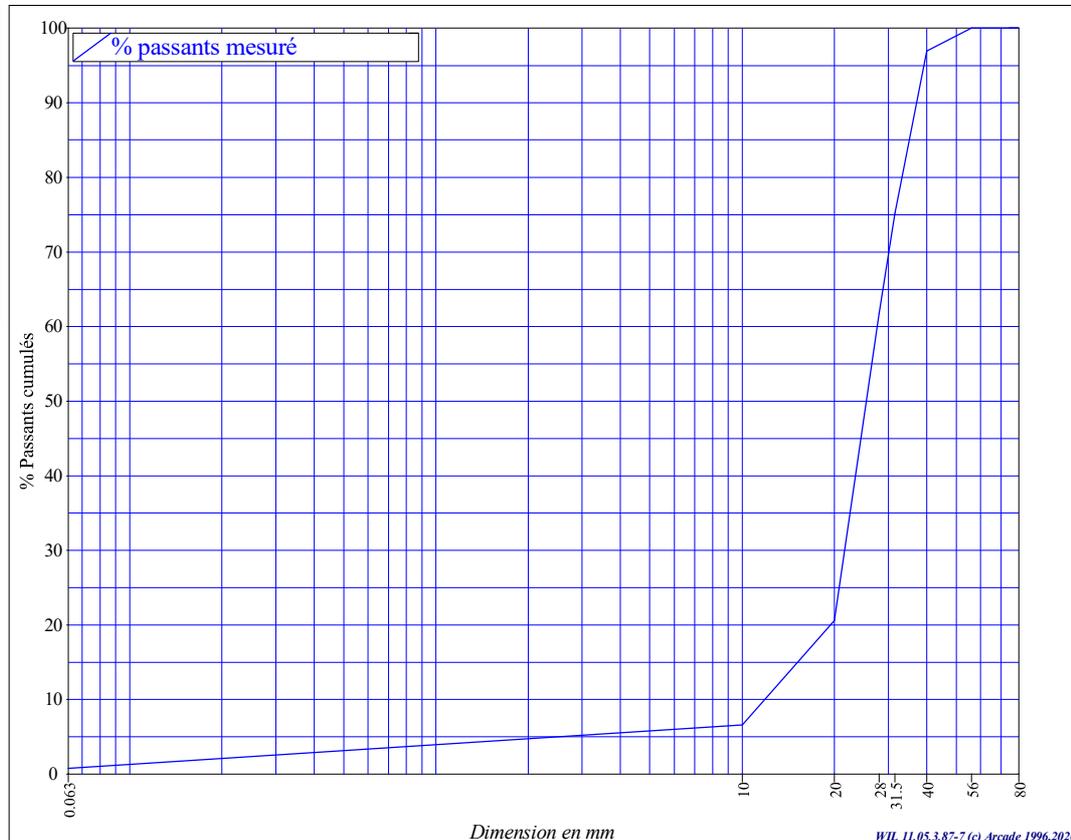

Amaury CHAPON