

Grave 0/20


Péetrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Utilisateur : .

Contrôleur	Laboratoire Principal de MILLERY (VCSP Route France) La Tour de Millery BP 15 69390 VERNAISON
Prélèvement n° C6180001	prélevés le 11/03/2026
Classe granulaire	0/20 mm
Origine	Stock brassé au chargeur
Mode	Beau
Autre	Production du jour
Fait par	ACN
Référence	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242 : Code d
Observations internes	Selon GTR 2024 matériaux rocheux R3Vo assimilable G3 Selon GTR 2000 matériaux rocheux R6 assimilable B4

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
Coefficient d'uniformité		90		EN 14688-2
Analyse granulométrique par tamisage		Valide		EN 933-1 Dérogations 5A 5B 5C
Los Angeles		19 %		EN 1097-2 Dérogation 5A
Micro-Deval		10 %		EN 1097-1 Dérogation 5A
Teneur en eau par séchage en étuve venti		5.9 %		EN 1097-5 Dérogation 5A
Teneur en fines		10.0 %		EN 933-1 Dérogations 5A 5B 5C
Valeur de bleu d'un sol		0.24 g		NF EN 17542-3

Tamis	Minimum	%tamisat	Maximum
40.000		100	
28.000		100	
20.000		98	
10.000		79	
5.000		55	
4.000		50	
2.000		37	
1.000		28	
0.500		21	
0.063		10.0	

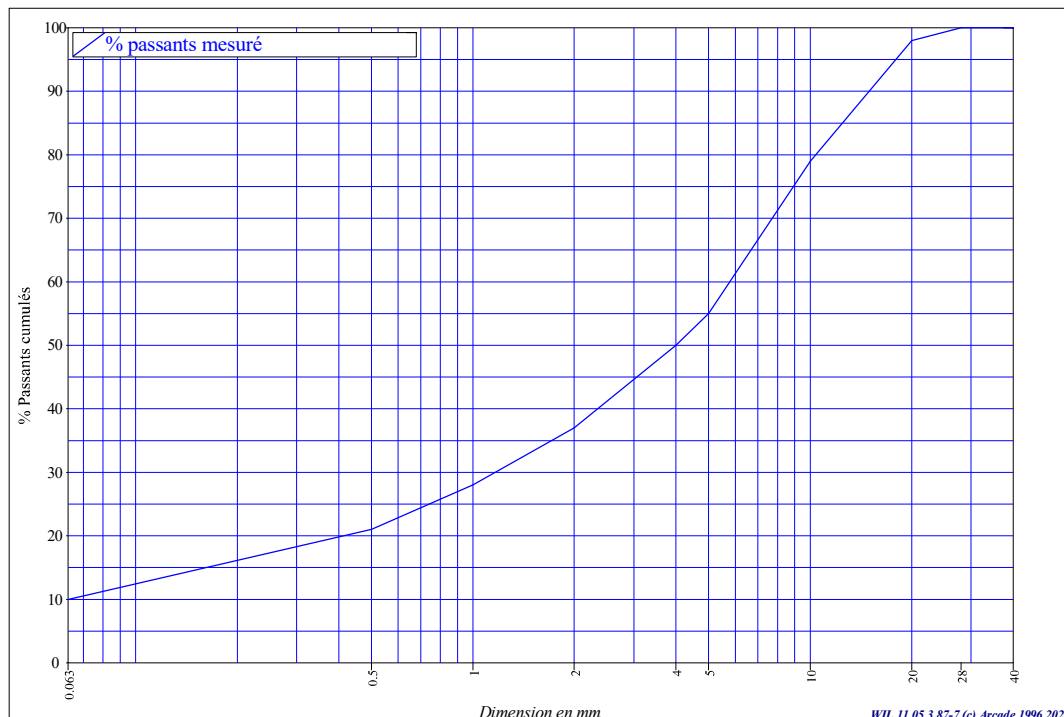

Amaury CHAPON

