

0/4 Béton

Péetrographie	Rhyolite
Elaboration	Concassé

0/4 Béton CBR-Carrière de Bully 2^{ème} Semestre 2026

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
0/4	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	Code A sauf EN f code B

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	D/2 2 mm	D/1.4 2.8 mm	D 4 mm	1.4D 5.6 mm	2D 8 mm	f	FM	MB
VSS+U	16.0		49.0		74			100			16.0		2.0
VSS	14.0		45.0		70			99			14.0		1.5
VSI	8.0		5.0		30			89	95	100	8.0		
VSI-U	6.0		1.0		26			87	94		6.0		
Etendue e	6		40		40			10			6	0.6	


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	0.125 mm	0.25 mm	0.5 mm	1 mm	D/2 2 mm	D/1.4 2.8 mm	D 4 mm	1.4D 5.6 mm	2D 8 mm	f	FM	MB
Maximum	11.6	17.0	26.2	41.0	60	83	92	99	100	100	11.6	3.33	1.2
Xf+1.25*s	11.3	16.6	25.4	39.0	57	80	91	99	100	100	11.3	3.25	1.2
Moyenne	9.8	14.3	22.3	34.9	51	74	86	98	100	100	9.8	3.05	1.1
Xf-1.25*s	8.3	12.0	19.3	30.7	46	68	82	97	100	100	8.3	2.84	0.9
Minimum	8.0	10.8	18.6	30.0	44	65	79	97	100	100	8.0	2.74	0.8
Ecart-type	1.2	1.9	2.5	3.3	4	5	3	1	0	0	1.2	0.17	0.1
Nombre	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Essai(s) complémentaire(s)

Alcali-réaction	PR	NF P 18-594	16/03/26
Coefficient d'absorption d'eau Ab	1.6%	P 18-554/5	16/03/26
Masse volumique réelle	2.61Mg/m3	EN 1097-6	16/03/26
Sulfate soluble dans l'acide	0.04%	EN 1744-1 art12	16/03/26
Soufre total	0.04%	EN 1744-1 Art.11	16/03/26
Chlorures	0.000%	EN 1744-1. art7.8 ou 9	16/03/26
Teneur en alcalins actifs	0.0044%	P-18542	06/05/25
Détermination de la teneur en matière humique	Test Negatif	EN 1744-1 Art.15-1	16/03/26
Impuretés prohibées	<0.01%	XP P 18-546 (06-2020)	16/03/26

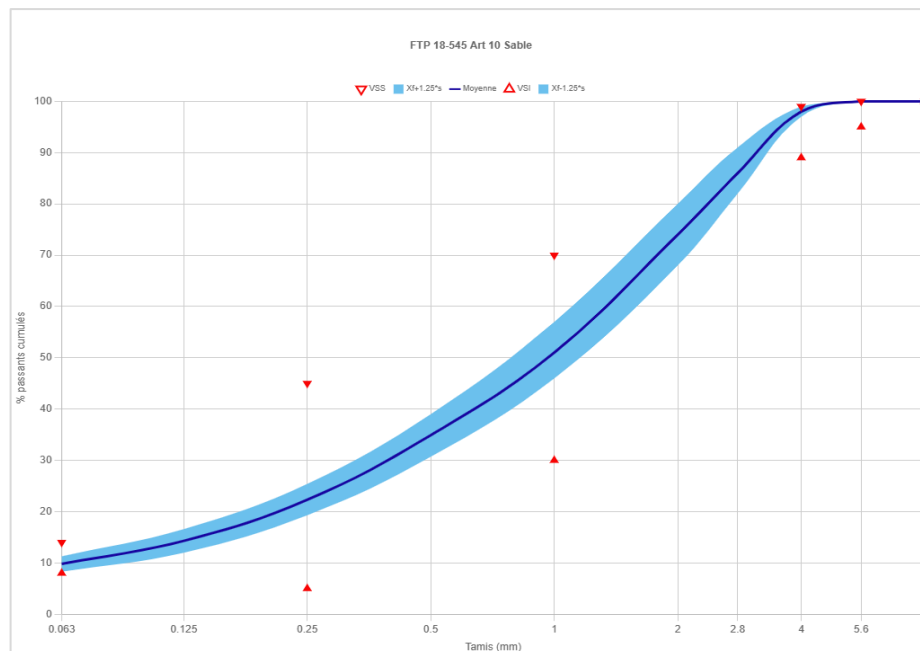

Amaury CHAPON

[Signature]