

10/14 C

Péetrographie	Alluvions Silico-Calcaires
Elaboration	Concassé
FTP 10/14C 2EME SEMESTRE 2026	

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
10/14	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	Bnc III Ang1

	0.063 mm	d/2 5 mm	d 10 mm	12.5 mm	D 14 mm	1.4D 20 mm	2D 28 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
VSS	2.0	5	20		95			2.0	20	20	15		10.00
VSI			10		85	98	100					50	
Etendue e			10		10								


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	d/2 5 mm	d 10 mm	12.5 mm	D 14 mm	1.4D 20 mm	2D 28 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
Maximum	0.9	2	19	66	94	100	100	0.9	12	20	9	53	3.33
Xf+1.25*s	0.8	2	18	65	94	100	100	0.8	12				3.33
Moyenne	0.6	1	14	61	90	100	100	0.6	11	20	9	53	3.32
Xf-1.25*s	0.3	1	11	57	86	100	100	0.3	9				3.30
Minimum	0.2	1	12	56	86	100	100	0.2	9	20	9	53	3.30
Ecart-type	0.2	0	3	4	3	0	0	0.2	1				0.02
Nombre	7	7	7	7	7	7	7	7	3	1	1	1	2

Essai(s) complémentaire(s)

Angularité des gravillons	C95_1	EN 933-5 (hors Laboroute)	04/03/26
Masse volumique des gravillons sables et graves	2.66	EN 1097-6 annexe A (art A4)	04/03/26
LOS ANGELES et MDE réalisés sur la fraction 6.3/10			

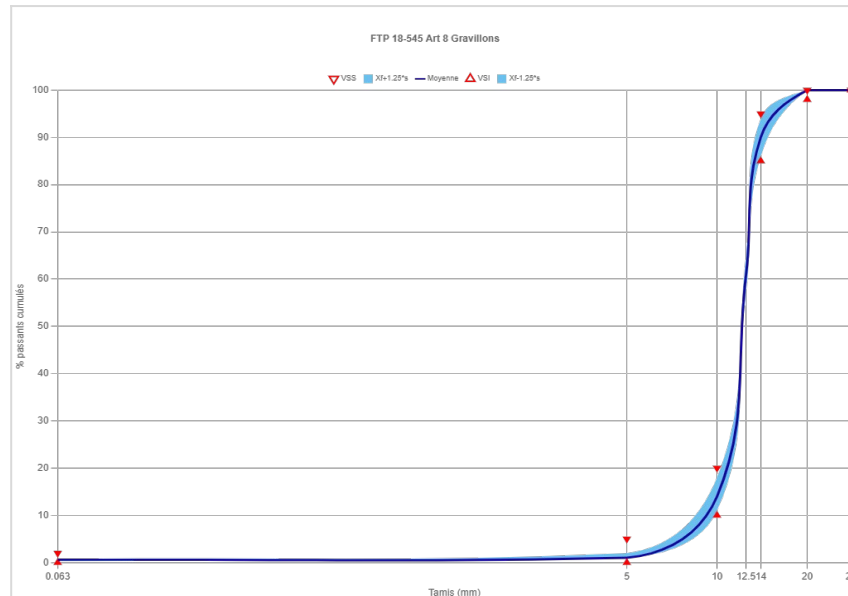

DELPHINE VILGER

