

4/6 C

Péetrographie	Alluvions Silico-Calcaires
Elaboration	Concassé
FTP 4/6.3C 2EME SEMESTRE 2026	

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
4/6,3	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	Bnc III Ang 1

	0.063 mm	d/2 2 mm	d 4 mm	5 mm	D 6.3 mm	1.4D 9 mm	2D 12.5 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
VSS+U	2.3	6	22		100			2.3					
VSS	2.0	5	17		95			2.0	25	20	15		10.00
VSI			7		85	98	100					50	
VSI-U			2		80	97							
Etendue e			10		10								

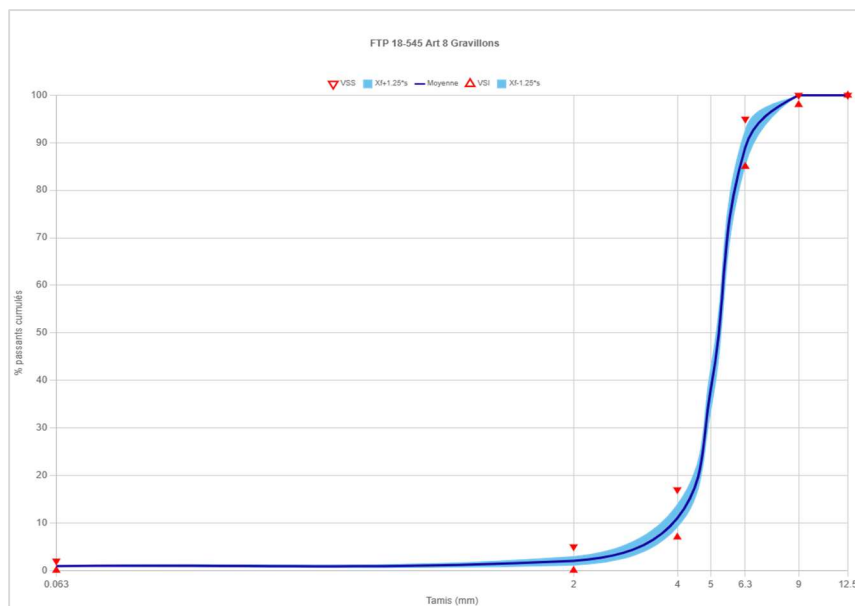
Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	d/2 2 mm	d 4 mm	5 mm	D 6.3 mm	1.4D 9 mm	2D 12.5 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
Maximum	1.2	4	16	45	93	100	100	1.2	21	20	9	53	3.33
Xf+1.25*s	1.1	3	14	43	93	100	100	1.1	20				3.33
Moyenne	0.9	2	11	38	89	100	100	0.9	19	20	9	53	3.32
Xf-1.25*s	0.7	1	9	33	85	100	100	0.7	18				3.30
Minimum	0.6	1	8	33	85	100	100	0.6	18	20	9	53	3.30
Ecart-type	0.2	1	2	4	3	0	0	0.2	1				0.02
Nombre	15	15	15	15	15	15	15	15	6	1	1	1	2

Essai(s) complémentaire(s)

Angularité des gravillons	C95_1	EN 933-5 (hors Laboroute)	04/03/26
Masse volumique des gravillons sables et graves	2.66	EN 1097-6 annexe A (art A4)	04/03/26
LOS ANGELES et MDE réalisés sur la fraction 6.3/10			


DELPHINE VILLEGGER
