

6/10 C

Péetrographie	Alluvions Silico-Calcaires
Elaboration	Concassé
FTP 6/10C 2EME SEMESTRE 2026	

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire	Norme	Code
6,3/10	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	Bnc III Ang1

	0.063 mm	d/2 3.15 mm	d 6.3 mm	8 mm	D 10 mm	1.4D 14 mm	2D 20 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
VSS+U	2.3	6	22		100			2.3					
VSS	2.0	5	17		95			2.0	25	20	15		10.00
VSI			7		85	98	100					50	
VSI-U			2		80	97							
Etendue e			10		10								


Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063 mm	d/2 3.15 mm	d 6.3 mm	8 mm	D 10 mm	1.4D 14 mm	2D 20 mm	f	FI	LA	MDE	PSV	MBF
Maximum	1.0	4	17	53	92	100	100	1.0	18	20	9	53	3.33
Xf+1.25*s	0.9	2	16	49	92	100	100	0.9	18				
Moyenne	0.7	1	13	45	89	100	100	0.7	16	20	9	53	3.33
Xf-1.25*s	0.5	0	10	41	86	100	100	0.5	14				
Minimum	0.5	1	9	41	85	100	100	0.5	14	20	9	53	3.33
Ecart-type	0.1	1	2	3	2	0	0	0.1	1				
Nombre	15	15	15	15	15	15	15	15	6	1	1	1	1

Essai(s) complémentaire(s)

Angularité des gravillons	C95_1	EN 933-5 (hors Laboroute)	04/03/26
Masse volumique des gravillons sables et graves	2.66	EN 1097-6 annexe A (art A4)	04/03/26
LOS ANGELES et MDE réalisés sur la fraction 6.3/10			

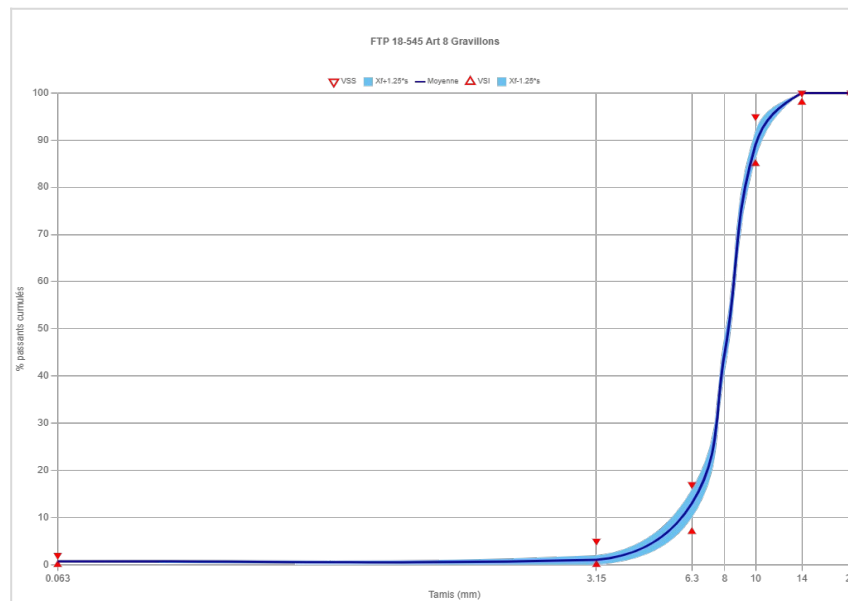

DELPHINE VILGER

